

# ФОП РОСКВАСОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

м. Житомир, вул. Космонавтів 44 кв. 1  
ЄДРПОУ 2419707890



## ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень центрального лікувального корпусу КНП «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради за адресою:  
м. Бердичів, вул. Європейська, 52


ФОП Росквасов Ю.А. на замовлення КНП «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради, виконане позачергове обстеження будівлі та приміщень центрального лікувального корпусу КНП «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради за адресою: м. Бердичів, вул. Європейська, 52, на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

За результатами проведеного технічного обстеження будівлі та приміщень експертом Росквасовим Юрієм Анатолійовичем (кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 003207 виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України), станом на 10 грудня 2020 року встановлено можливість доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень центрального лікувального корпусу, в якому здійснює свою діяльність КНП «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради, що розташоване за адресою: м. Бердичів, вул. Європейська, 52. Будівля та приміщення, які були обстеженні, відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Звіт про проведення технічного обстеження будівлі та приміщень центрального лікувального корпусу КНП «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради за адресою: м. Бердичів, вул. Європейська, 52 переданий КНП «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради у двох екземплярах.

Експерт з технічного обстеження  
будівель і споруд.

ФОП Росквасов Ю.А.

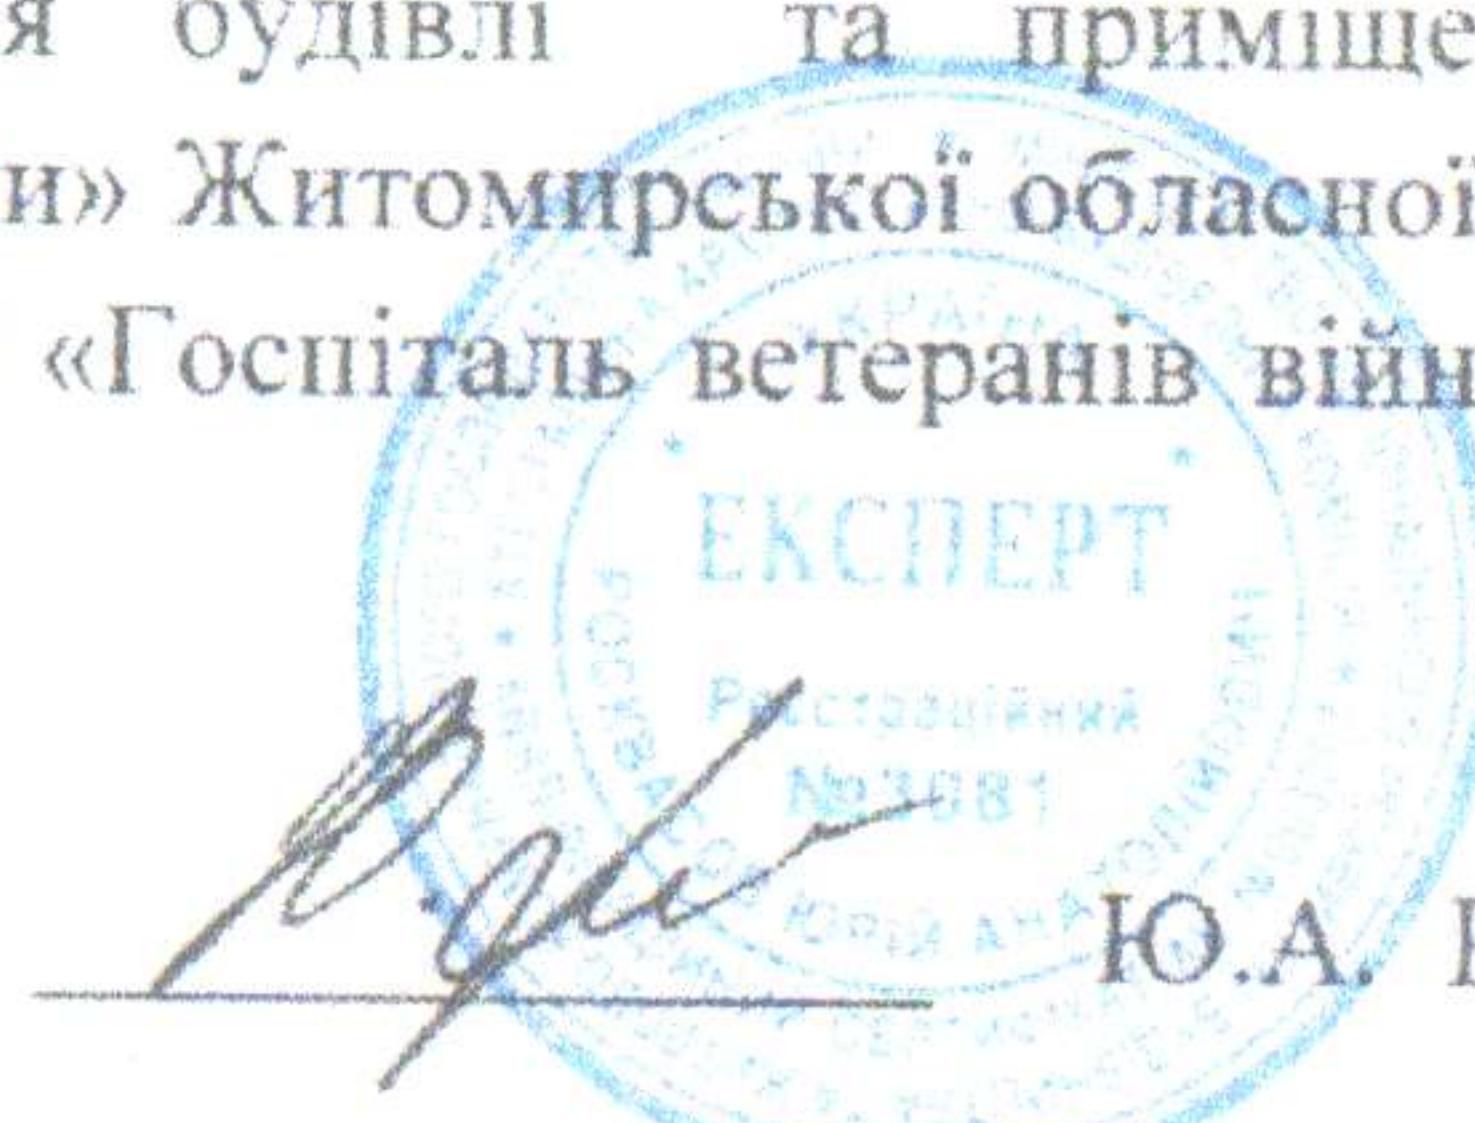

**ІНФОРМАЦІЯ  
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня  
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з  
інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт КНП «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради

1. Дата проведення обстеження **Висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших мобільних груп населення до будівлі та приміщень КНП «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради від 10.12.2020р.**
2. Адреса розташування об'єкта **13301, Житомирська область м. Бердичів, вул.. Європейська 52**
3. Форма власності **комунальна**
4. Найменування послуги  **медична допомога**
5. Особа, яка проводила обстеження **ФОП Расквасов Ю.А.**
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) **м. Житомир , вул.. Космонавтів 44, кв 1, ЕДРПОУ 2419707890**

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди **так**

2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності **так**

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра **так**

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра **так**

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)

так

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

так

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

так

8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок

так

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

так

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

так

## 2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо

так

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом

так

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

так

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок

так

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для

так

фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”

6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором **так**

7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра **так**

8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра **так**

9) кути порогів заокруглені **так**

10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) **так**

11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному) **так**

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів **так**

13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході **так**

14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра **так**

3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення: **так**

1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом **так**

2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок **так**

4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для **так**

фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором **так**

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра **так**

7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра **так**

8) кути порогів заокруглені **так**

9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) **так**

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів **так**

11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю **так**

12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання **так**

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом **так**

14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра) **так**

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів **ні**

16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля **ні**

- |   |     |
|---|-----|
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху  | ні  |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху  | ні  |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра  | так |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площацки  | так |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю  | так |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | так |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху  | ні  |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги  | так |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | так |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | так |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | так |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | так |
| 29) за визначену потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті  | так |
| 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах  | так |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм  | так |

- 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) **так**
- 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку **так**
- 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху **так**
- 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра **так**
- 36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристрій посул (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра **так**
- 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху **так**
- 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху **ні**
- 39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптований для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху **ні**
4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:
- 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА **так**
- 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки **ні**

Серед працюючих кількість осіб

		Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього		10	0	0	0	10
з них жінки		5	0	0	0	5

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

		Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього		0	0	0	0	0
з них жінки		0	0	0	0	0

Підсумки:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході.

Копія висновку додається.

Управитель об'єкта

"31" \_серпня\_ 2023 р.



Павло ЖУРБЕНКО