

Картка безбар'єрності



МІНРОЗВИТКУ



ЛУН



безбар'єрність

КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства

Ліцей «Територія 12» м. Бердичева Житомирської області

2. Тип об'єкту

Громадські будівлі

Категорія об'єкту

споруди цивільного захисту

3. Адреса розташування:

область

Житомирська

район

Бердичівський

територіальна громада

Бердичівська

тип населеного пункту

місто

назва населеного пункту

Бердичів

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо

Вулиця Одеська

номер будинку

45

координати

49.879302293404535, 28.59123337377986

4. Кількість поверхів

1

5. Форма власності

комунальна

6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта

номер телефону: 0414352145; електронна пошта: territory12@ukr.net

7. Посилання на фото- та відеоматеріали

Не заповнено

8. Дата проведення оцінки

13.08.2025

9. ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію

Голубев Валерій Валерійович, Головний спеціаліст відділу надзвичайних ситуацій на цивільного захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації

Не заповнено

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Ні

2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності

Ні



3) поряд із входом облаштована велопарковка

Ні

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті

Критичність висока

Так

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра

Критичність висока

Так

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)

Критичність висока

Ні

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху*

Так

працює до комендантської години

9) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Так

$\theta = 8^\circ$

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



11) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра – не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної – не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності*

Не застосовується

2. Вхідна група будівлі або споруди:

1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи*

Ні

Зображення 1/7:



Зображення 2/7:



Зображення 3/7:



Зображення 4/7:



Зображення 5/7:



Зображення 6/7:



Зображення 7/7:



2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Не застосовується

4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра – не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної – не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



**6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації
дверних стулок у положенні “відчинено”***

Ні

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр – 1,5 метра*

Ні

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Ні

всі входні двері в в споруду однотипні

Зображення 1/7:



Зображення 2/7:



Зображення 3/7:



Зображення 4/7:



Зображення 5/7:



Зображення 6/7:



Зображення 7/7:



9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/6:



Зображення 2/6:



Зображення 3/6:



Зображення 4/6:



Зображення 5/6:



Зображення 6/6:



10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності – на них нанесено контрастне маркування кольором*

Ні

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра*

Так

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом*

Так

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході*

Так

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр*

Критичність висока

Так

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Ні

не бачив

Зображення 1/6:




Зображення 2/6:



Зображення 3/6:



Зображення 4/6:

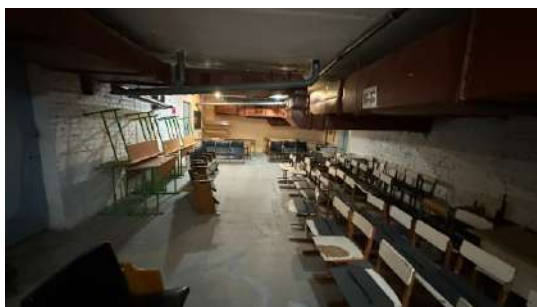

Зображення 5/6:



Зображення 6/6:



2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Не застосовується

3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Не застосовується

4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Ні

Зображення 1/6:



Зображення 2/6:



Зображення 3/6:



Зображення 4/6:



Зображення 5/6:



Зображення 6/6:



5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр – 1,5 метра*

Ні

Зображення 1/5:



Зображення 2/5:



Зображення 3/5:



Зображення 4/5:



Зображення 5/5:



6) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:




8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Ні


Зображення 1/4:



Зображення 2/4:

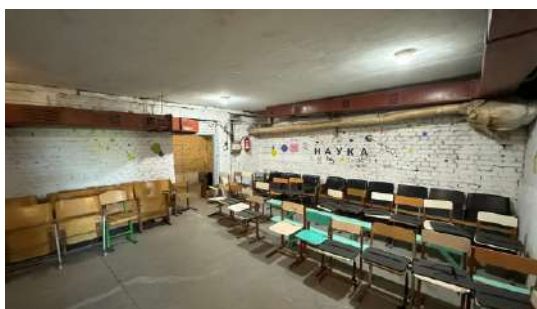

Зображення 3/4:

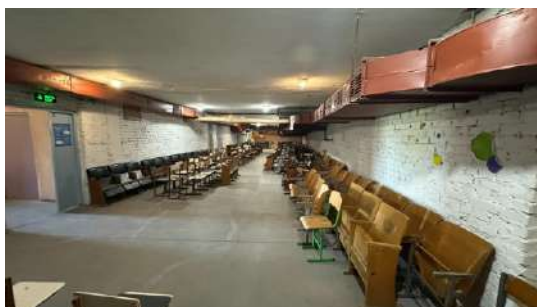

Зображення 4/4:



9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів*

Критичність висока

Ні

не бачив

Зображення 1/5:



Зображення 2/5:



Зображення 3/5:



Зображення 4/5:



Зображення 5/5:



10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/5:



Зображення 2/5:



Зображення 3/5:



Зображення 4/5:



Зображення 5/5:



11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабінку, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра*


Критичність висока

Ні

Зображення 1/8:



Зображення 2/8:

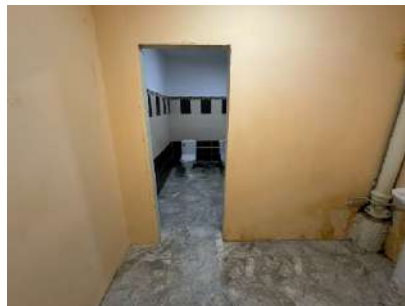

Зображення 3/8:



Зображення 4/8:



Зображення 5/8:



Зображення 6/8:



Зображення 7/8:



Зображення 8/8:



12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано в межах між 0,8—1,1 метра від підлоги*

Ні

13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля*

Ні

не бачив

14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності*

Ні

не бачив

15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності

Не застосовується

16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги*

Критичність висока

Так



17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга*

Ні



18) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню*

Критичність висока

Так

19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/5:



Зображення 2/5:



Зображення 3/5:



Зображення 4/5:



Зображення 5/5:



20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Ні

21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху*

Критичність висока

Так


Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:

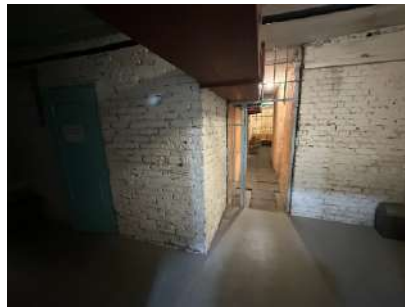

Зображення 4/4:



22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра*

Критичність висока

Ні

Зображення 1/6:



Зображення 2/6:



Зображення 3/6:



Зображення 4/6:



Зображення 5/6:



Зображення 6/6:



23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра*

Ні

Зображення 1/5:



Зображення 2/5:



Зображення 3/5:



Зображення 4/5:



Зображення 5/5:



24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Ні

не бачив

Зображення 1/4:




Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:

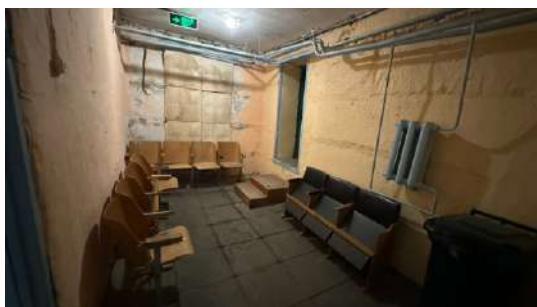

25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Критичність висока

Ні

Система централізованого оповіщення

4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):

1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Не застосовується

2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Не застосовується

3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів*

Не застосовується

4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра*

Не застосовується

5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги*

Не застосовується

6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху*

Не застосовується

7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)*

Не застосовується

8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля*

Не застосовується

9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху*

Не застосовується

10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі*

Критичність висока

Не застосовується

Висновок:

об'єкт є бар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих. З них:

пересуваються на кріслах колісних

Не заповнено

з порушенням зору

Не заповнено

з порушенням слуху

Не заповнено

мають інші функціональні порушення

Не заповнено

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

пересуваються на кріслах колісних

Не заповнено

з порушенням зору

Не заповнено

з порушенням слуху

Не заповнено

мають інші функціональні порушення

Не заповнено